


מחיצות תאי שירותים 3 יחידות - שירותי קהל נשים

מידות

חתך - מבט

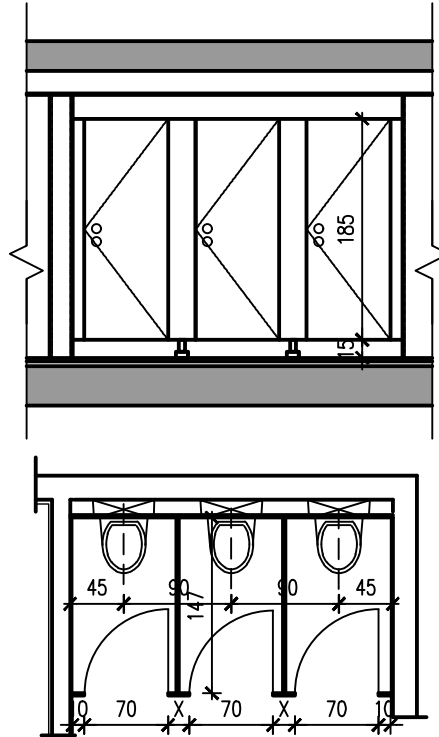

תכנית

מחיצות קלות לתאי שירותים משולבות כנפיים לפתיחה סיבית דחוסה 30 מ"מ עם ציפוי פורמאיקה 0.9 מ"מ מכל צד כוללות מחיצות מזגבהות על רגליות נירוסטה בגובה 10 ס"מ וגובה כנפי של 200 ס"מ בציפוי פורמאיקה HG מבריקה בגוון לבחירת האדריכלת מידות תא מינימאליות 90/147 ס"מ ת תאי שירותים כדוגמת RYPE SVF30 JUMP של חברת SCAFER ע"י שינזון או ש"ע.

תאור

פירזוק ע"פ יצרן
 ציר הנסגר מאליו פרופיל חיזוק סמזיים כול וו שפר סטנדרטי וידית נירוסטה תפוס/פנוי ידית נירוסטה עגולה בגימור טבעית מנגנון נעילה תפוס/פנוי נירוסטה רגלית נירוסטה להגבהה של 15 ס"מ מהרצפה.

פרזוק

חדר שירותי קהל - נשים

מיקום

3 יחידות

כמות

גמר

הקבלן המבצע יגיד שרטוטי הרכבה ופרטים לאישור טרם הביצוע.

הערות

1. רשימות מהוות חלק בלתי נפרד מסט תכניות עבודה מפרטים וכתבי כמחיות.
2. על המבצע לבדוק את מידות הפתחים באתר הבניין. אין להסתמך על המידות המופיעות בשרטוטים ובמקרה של אי התאמה יש לפנות לאדריכל.
3. על הקבלן לוודא עם היצרן את מידות פתחי הבניה.
4. מיקום הפתחים וכיווני פתיחת הכנפיים ראה תכנית עבודה מאושרת.
5. יש לדאוג לאטימות מירבית בין המשקופים וחלקי מבנה ובין סיפי חלונות ע"י שימוש בחומר איטום מתאים דוגמת "סיקה" או ש"ע.
6. על הקבלן המבצע להעביר תכניות מפורטות SHOP DRAWING לאישור האדריכל והמזמין טרם תחילת הביצוע.
7. יש להקפיד במיוחד על ליטוש כל הריתוכים וניקיון התפרים.
8. כל חלקי פלדה ופחים יצבעו ב"צינקרומט" עם צבע מאן - הגוון ע" החלטת אדריכל.
9. הפרזוק כמו סוגי ידיות, צירים וכ"י יותאמו לגודל ומבנה היחידה ויאושרו ע"י האדריכל.
10. חלקי מסגרות חיצוניים יגולונו בגיליון חם.

הנחיות
 כלליות