

מבט 3-3

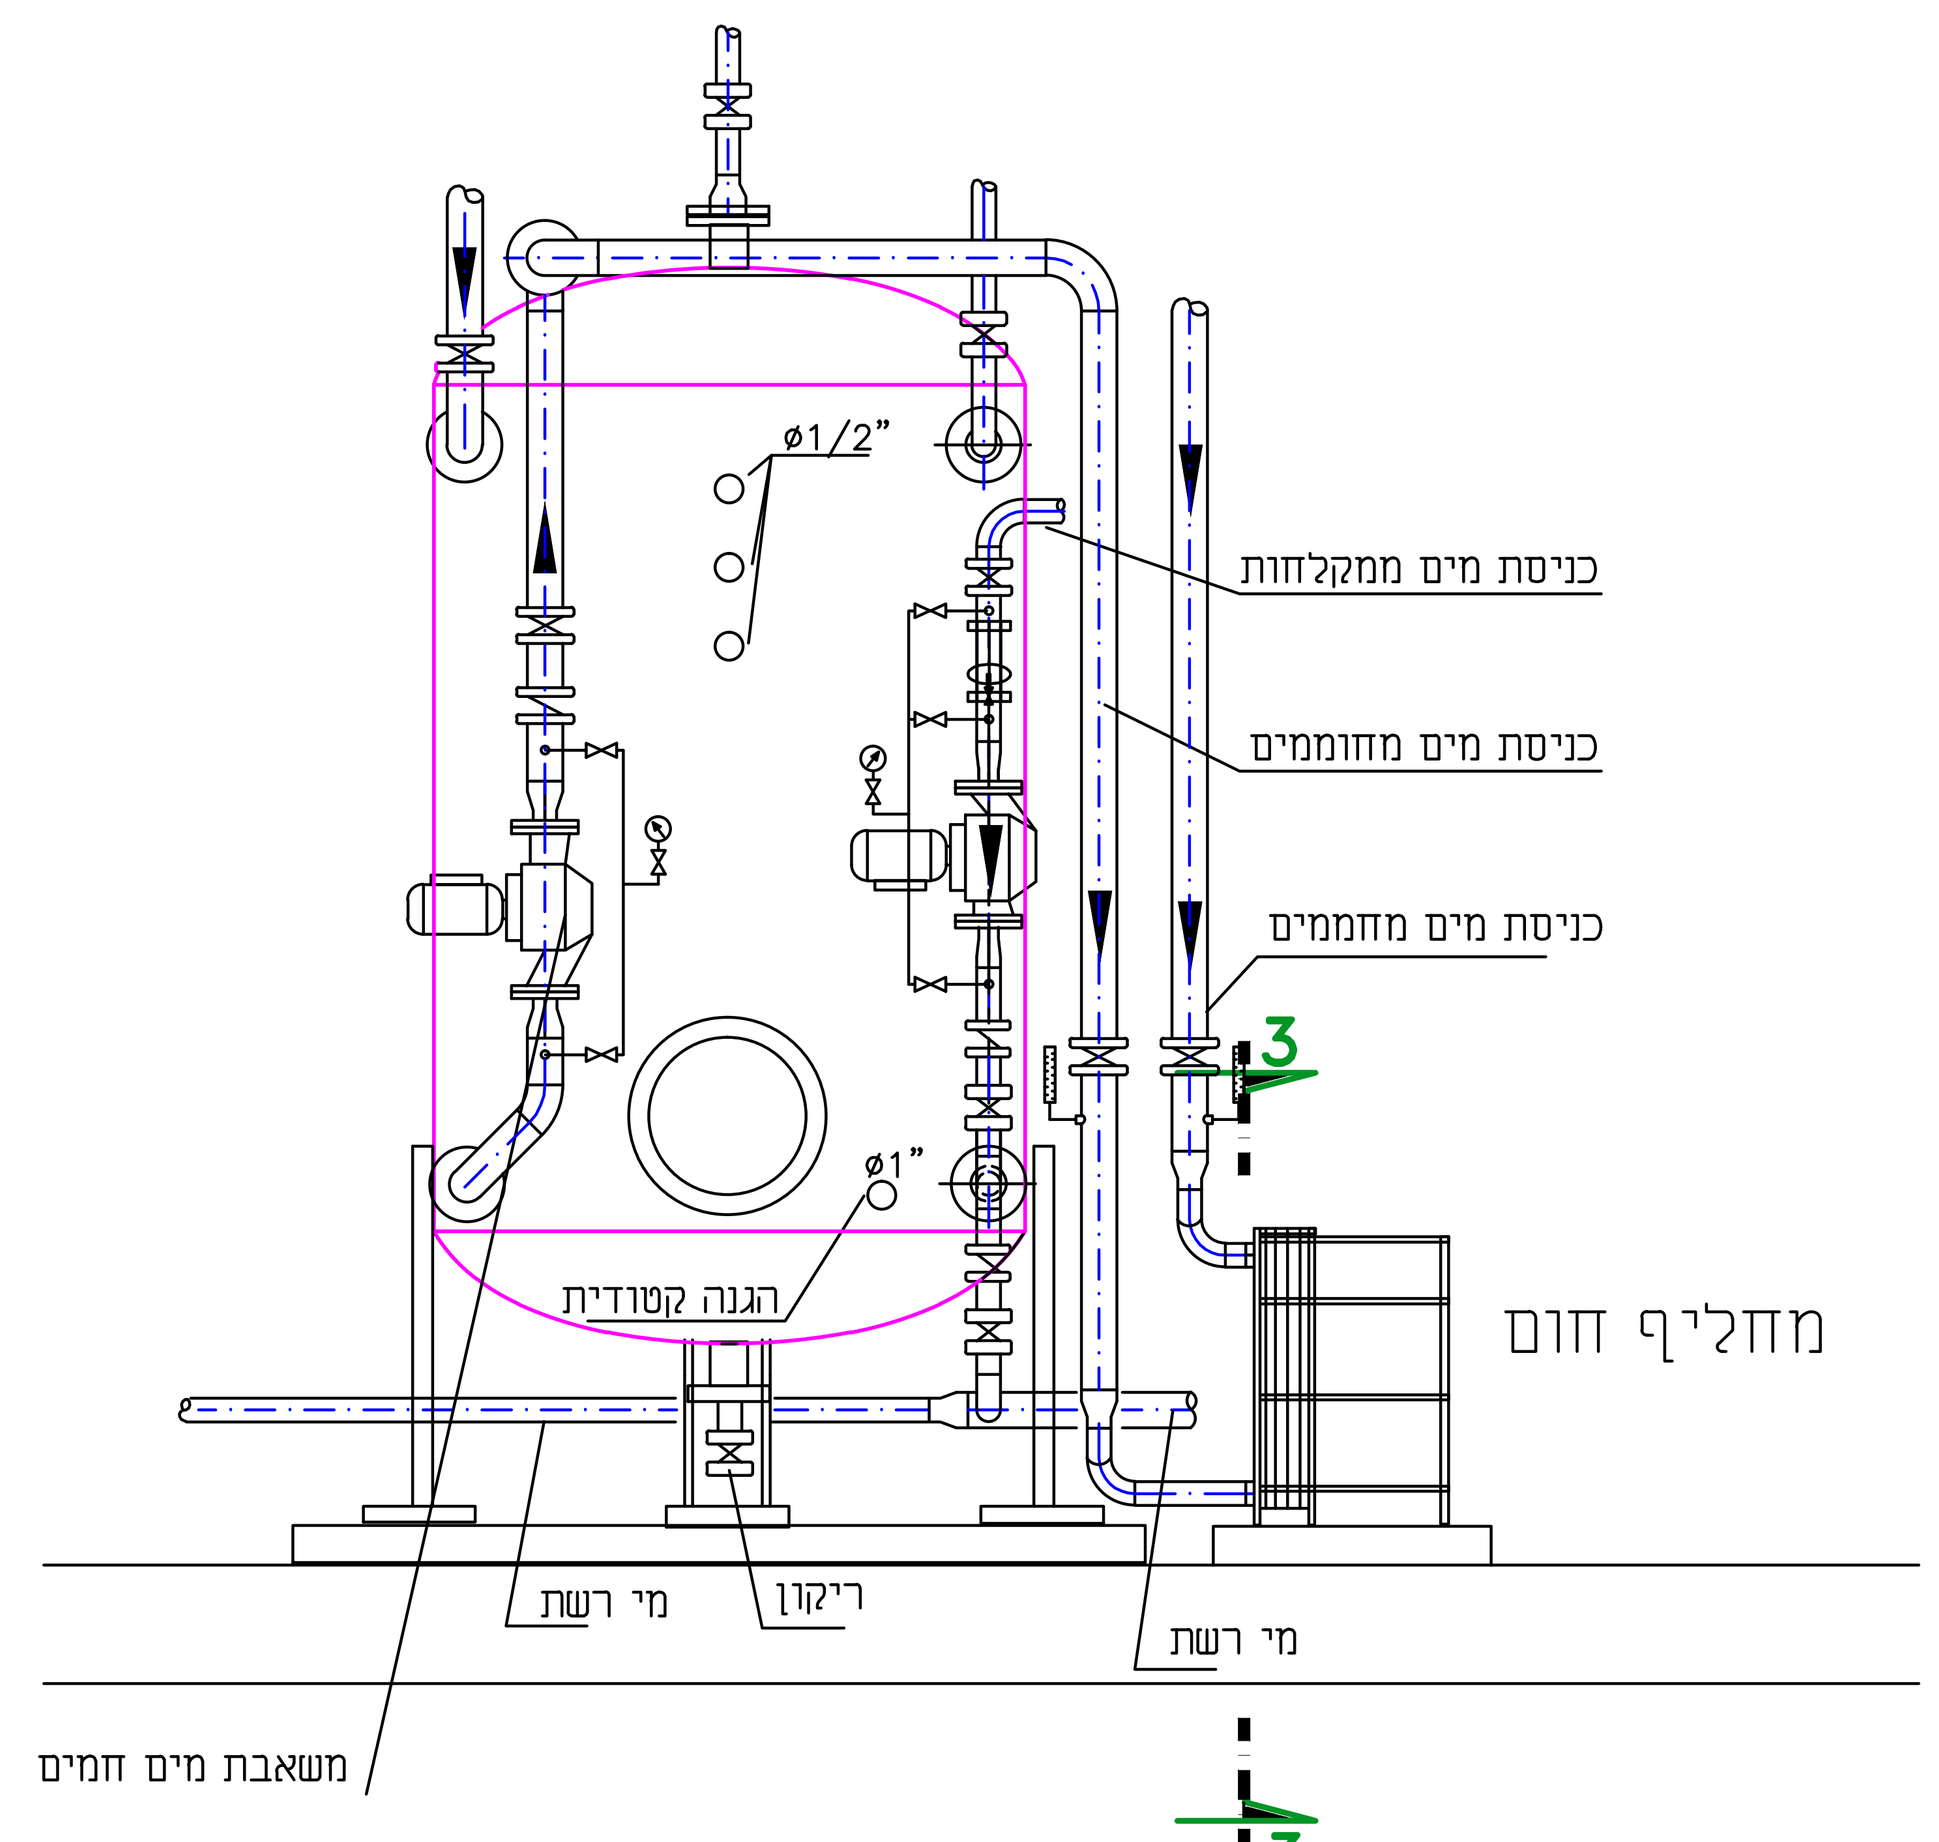

מאגר מים חמים עם מחליף חום

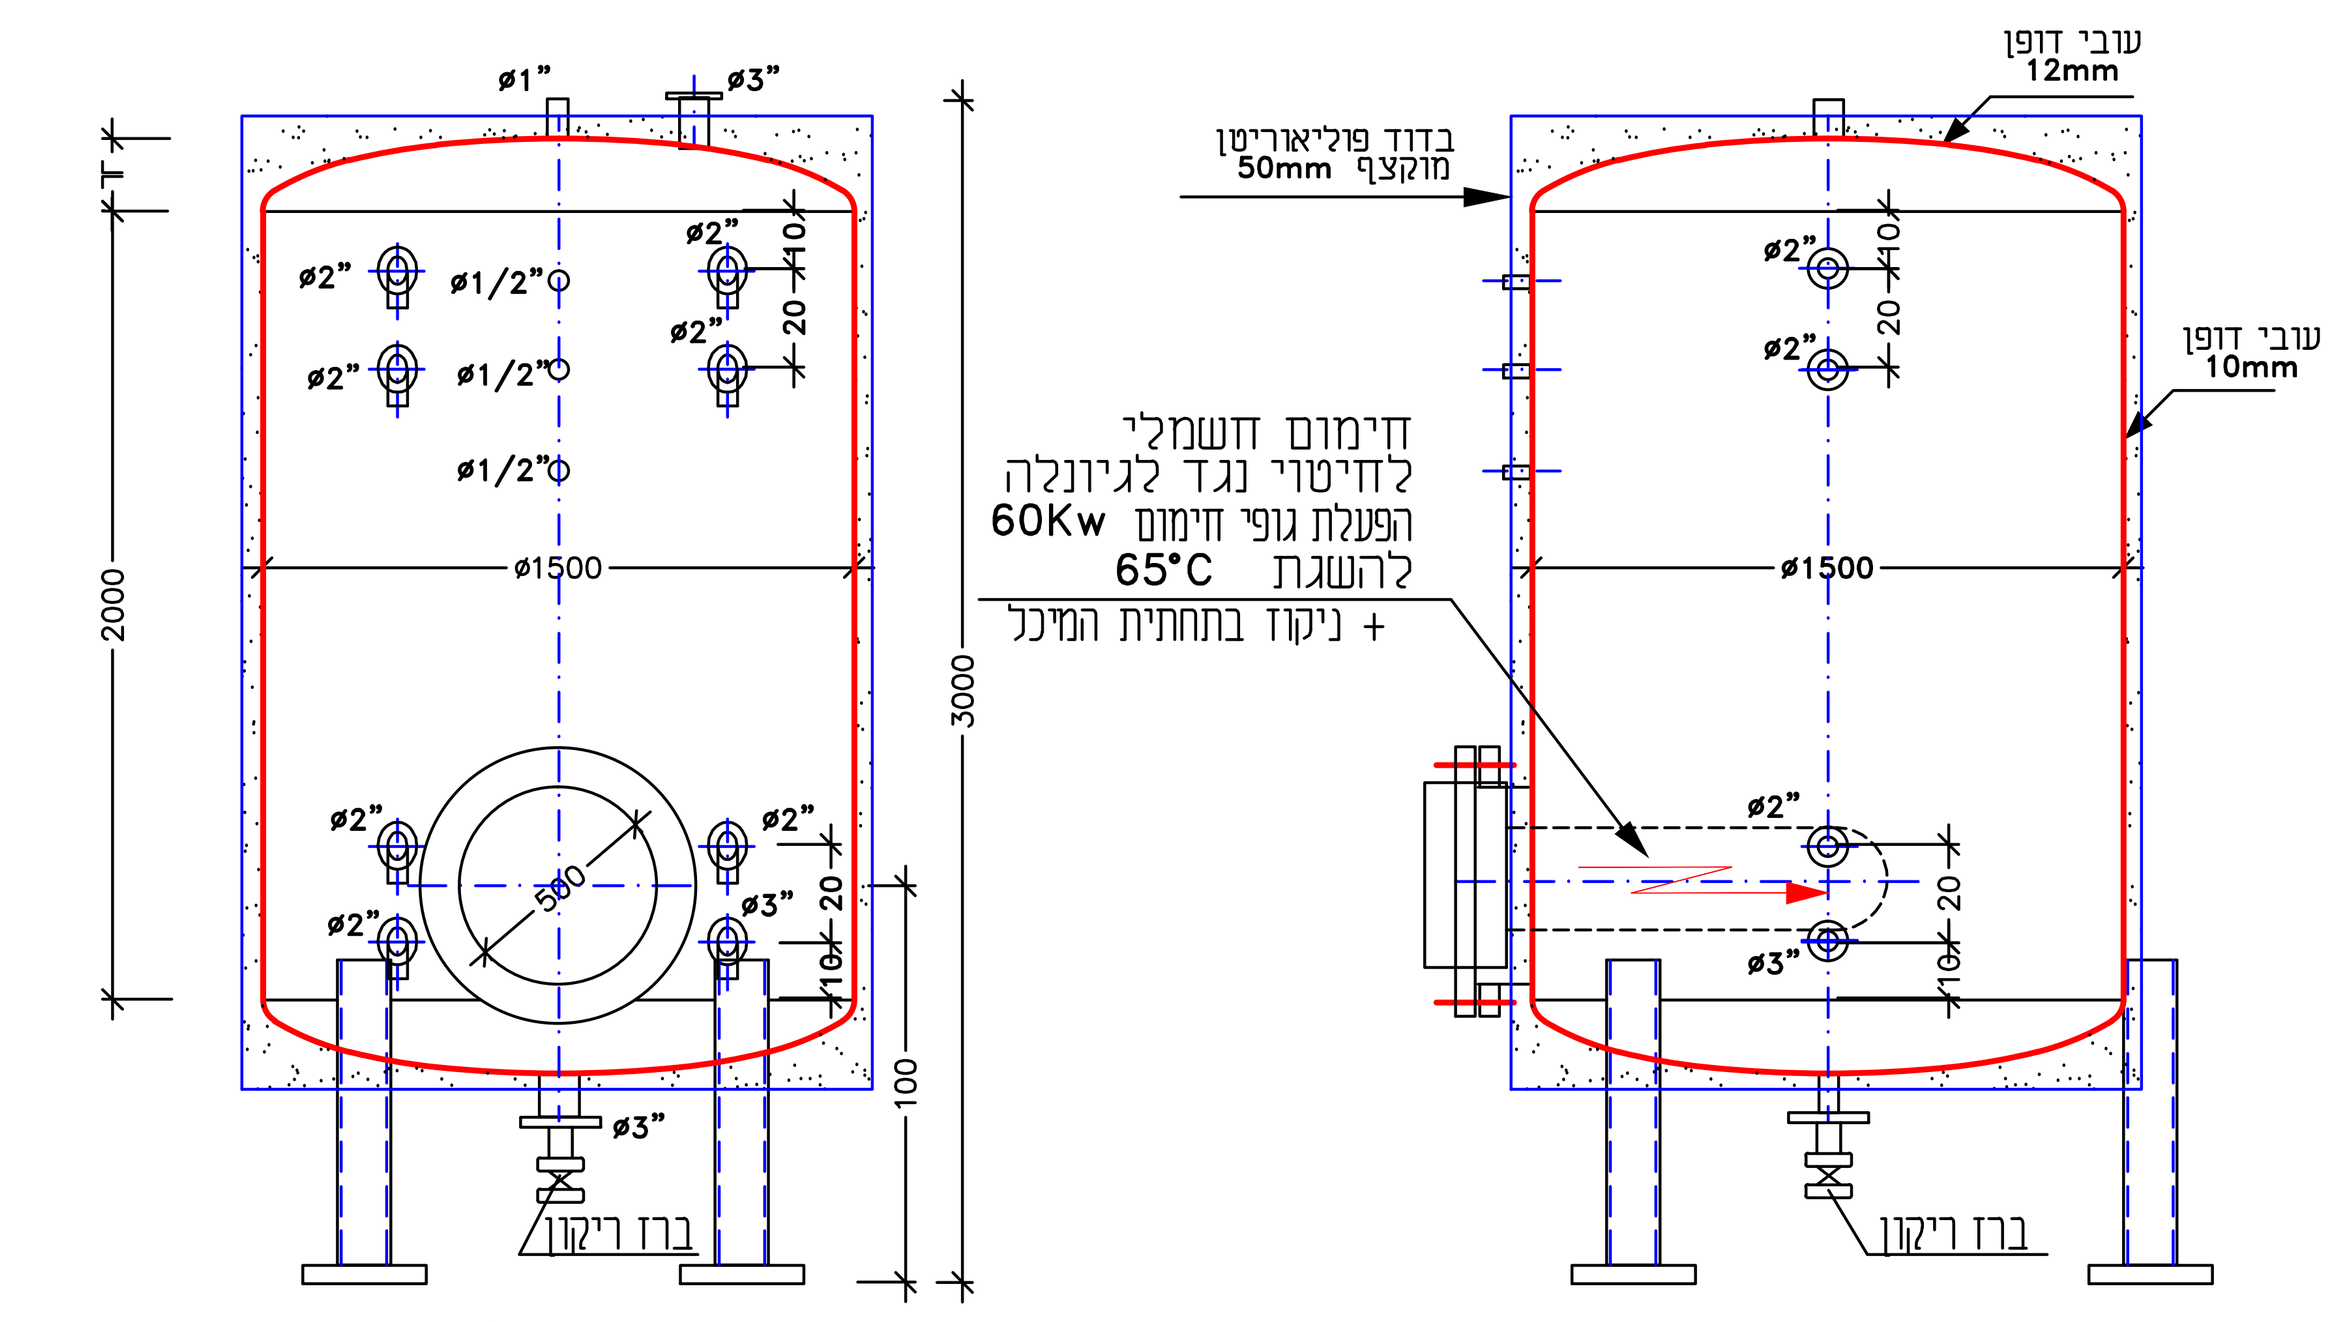

מבט 1-1

מבט 2-2

קיבול 4000 ליטר
כיפות 12mm
מעיל 10mm
גובה כללי 3000mm
קוטר חוץ כללי 1600mm
רגליים 200U
פתח אדם 20"

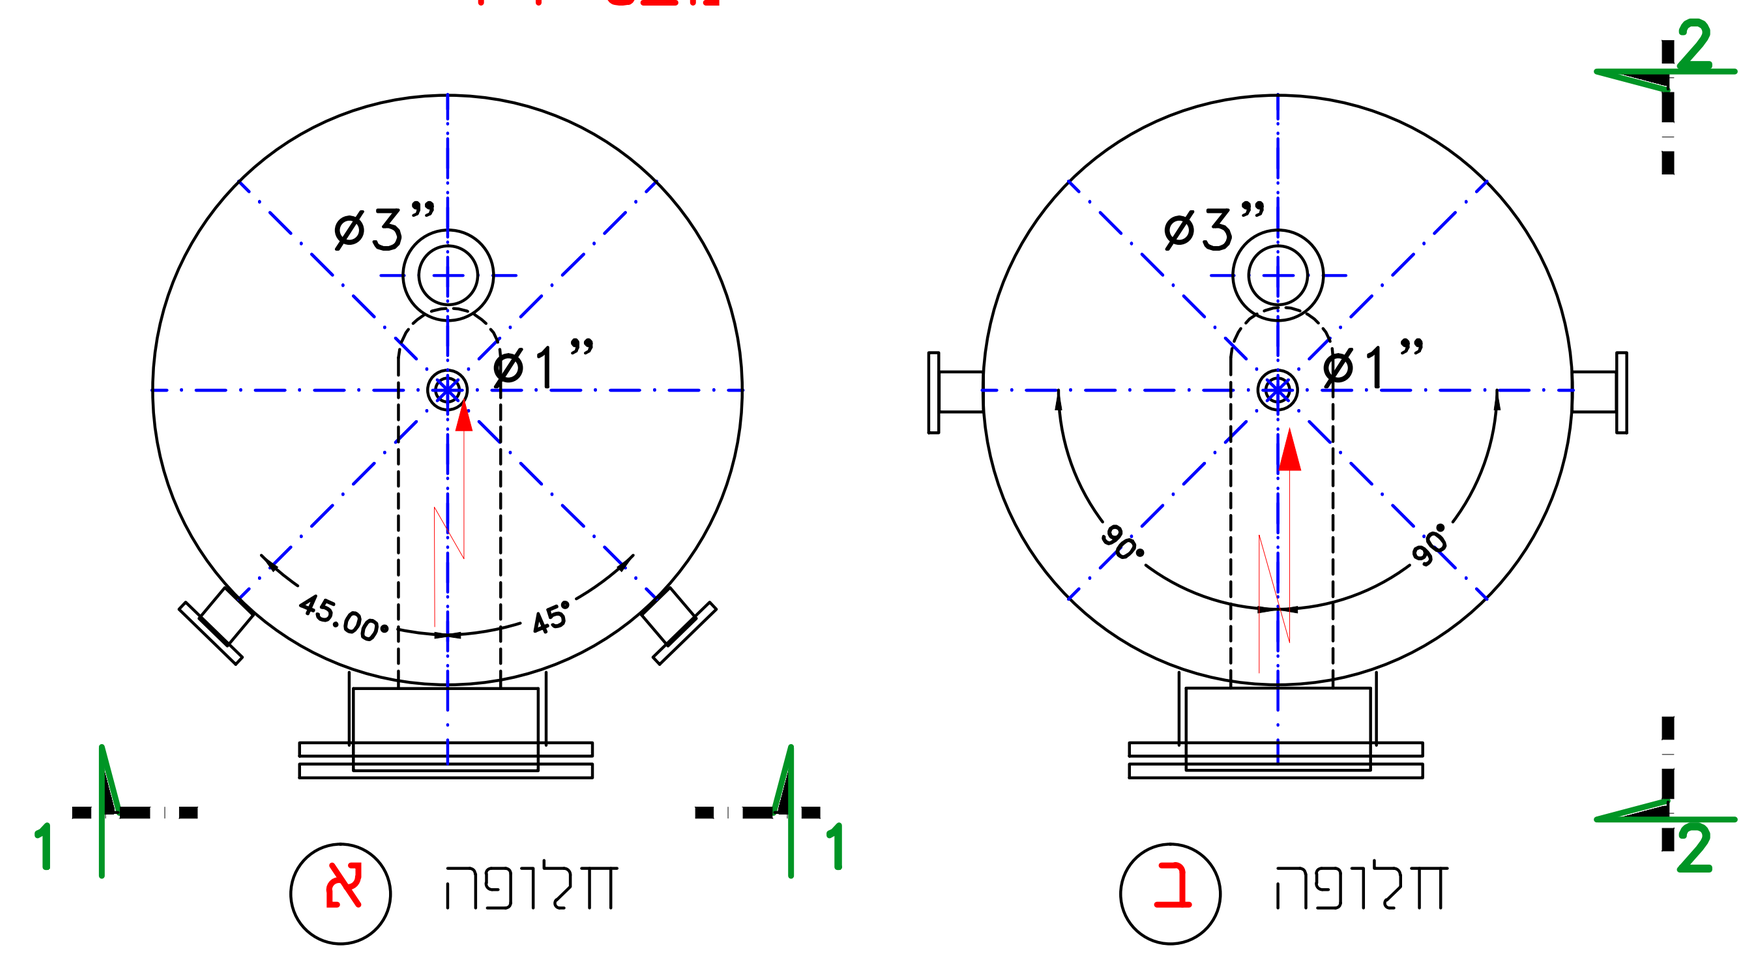

חלופה א
חלופה ב

מיקום ליציאות למאגרים

הערות

1. המיכלים בנויים מפחי פלדה ST37 2
2. בדיקת לחץ 12 אטמ.,
3. ציפוי פנימי-אפוקסי.
4. ציפוי חיצוני-יסוד צבע מגן, עליון סינטטי אפור
5. יציאות וכניסות כפולות מהצדדים, יציאות מכפה עליונה "ø1+"ø3 ומתחתונה "ø3
6. מופות למכשירי בקרה-"3xø1/2
7. כל המופות עבות סוג 3000
8. גליל וכיפות צבועים בצבע יסוד.
9. בדוד פוליאוריטן מוקצף 50mm עם כסוי פח נירוסטה 1.2mm
10. רגליים וכל חלקי המופות הגלויים צבועים בצבע יסוד וצבע סופי כפול.
11. כל היציאות בקוטר "2 ומעלה יהיו מאוגנות.
12. הכיפות יהיו אליפטיות כאשר היחס בין הקוטר לגובה יהיה $\frac{D}{h}=4$

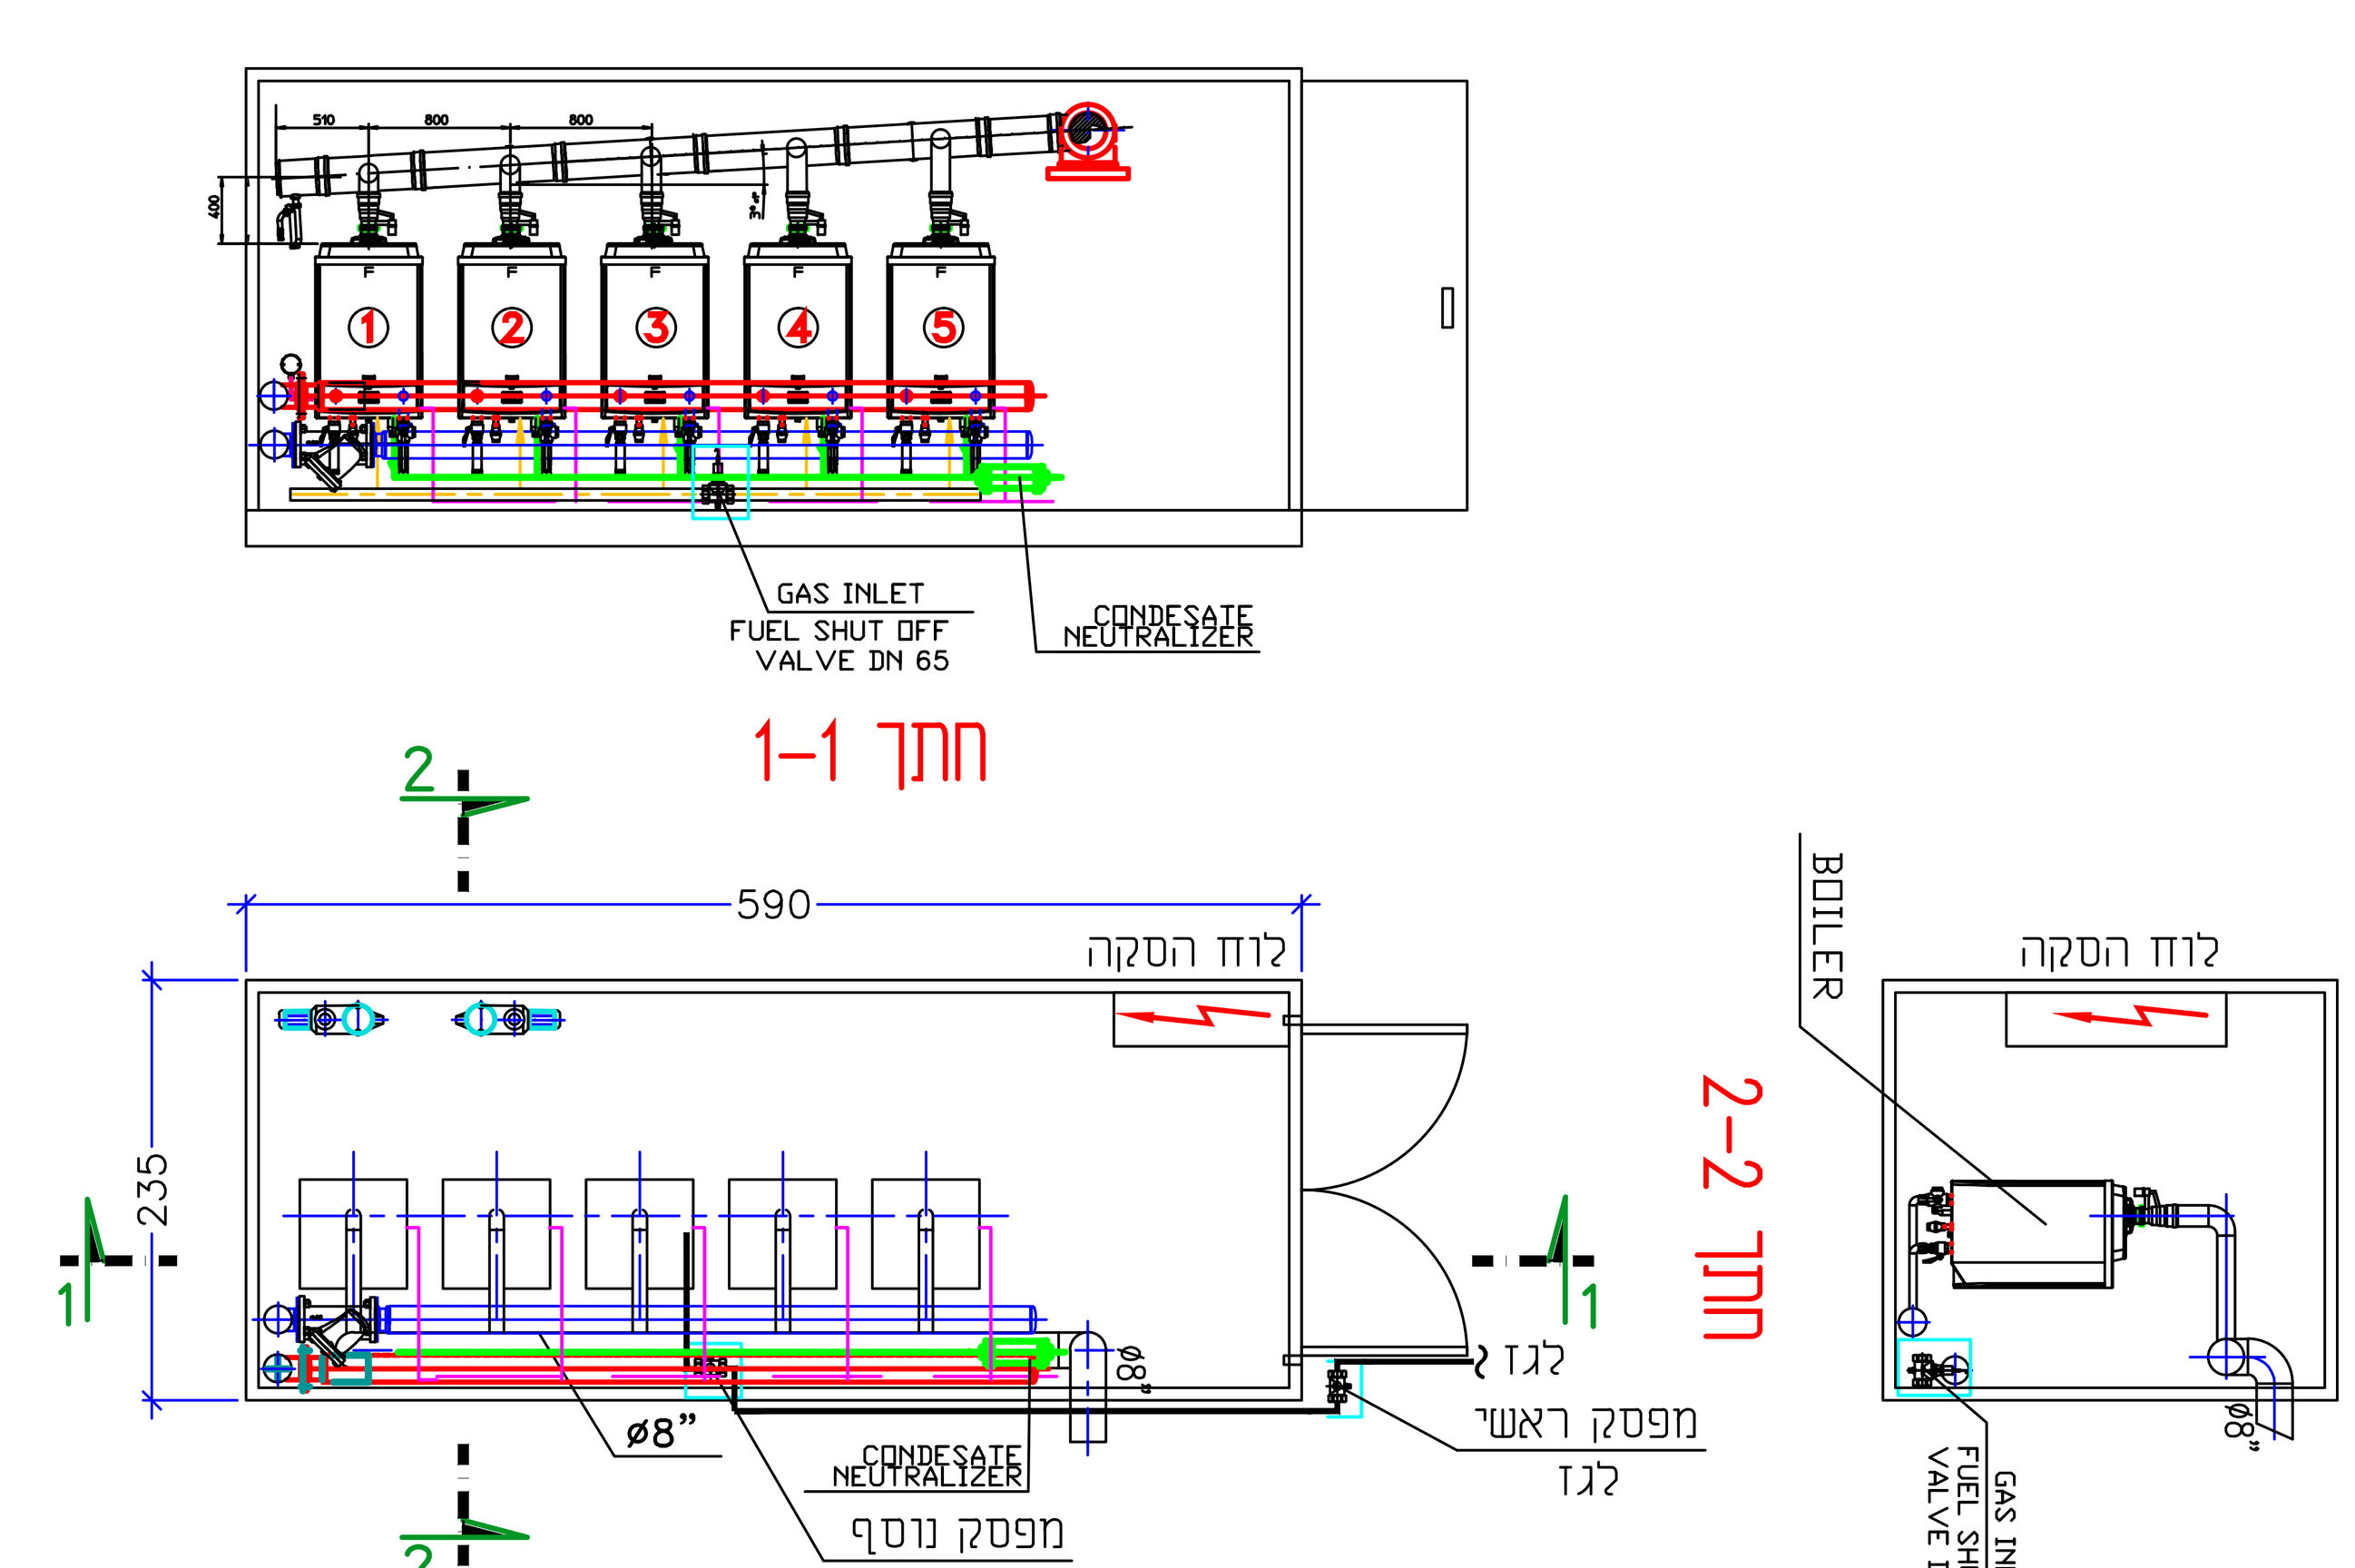

חתך 1-1

חתך 2-2

מכולה

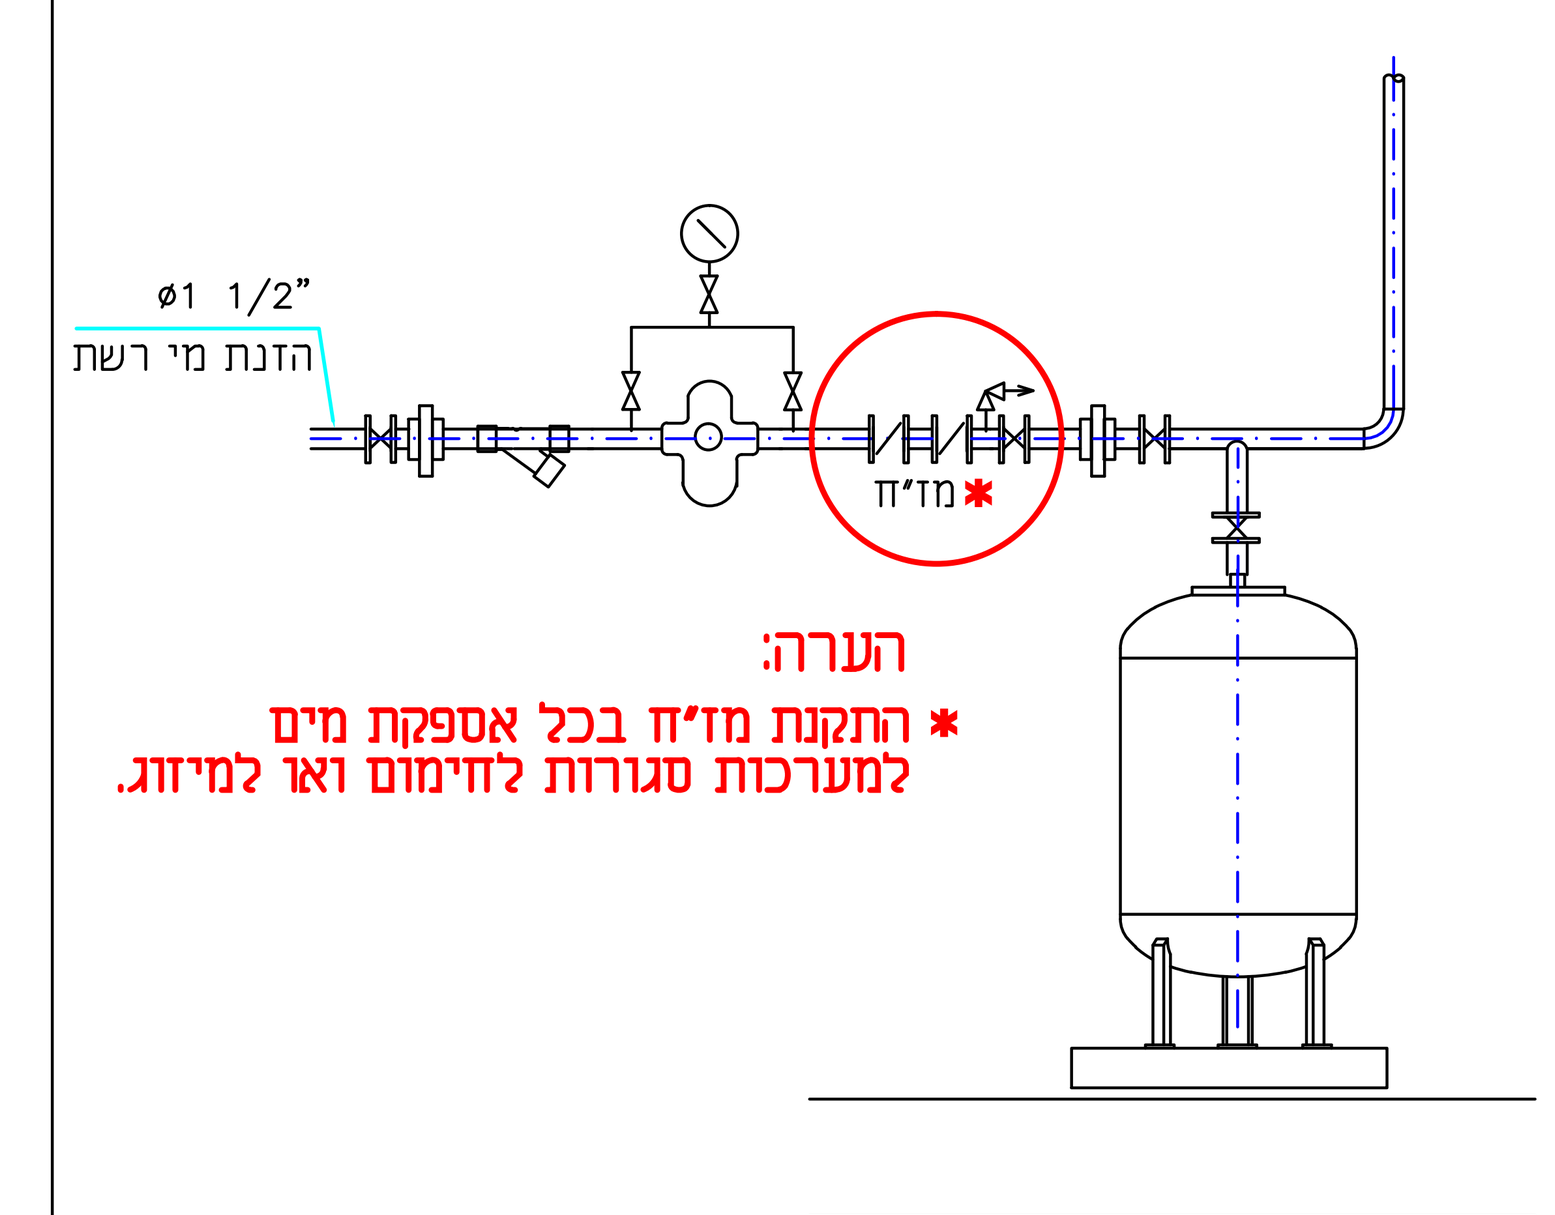

הערה:
* התקנת מז"ח בכל אספקת מים למערכות סגורות לחימום או למיזוג.

פרט חיבור מיכל התפשטות

קיבולת מיכל אגירה	קוטר מיכל אגירה	H	W	L
ליטר	m	m	m	m
10000	2.00	4.00	2.25	6.3

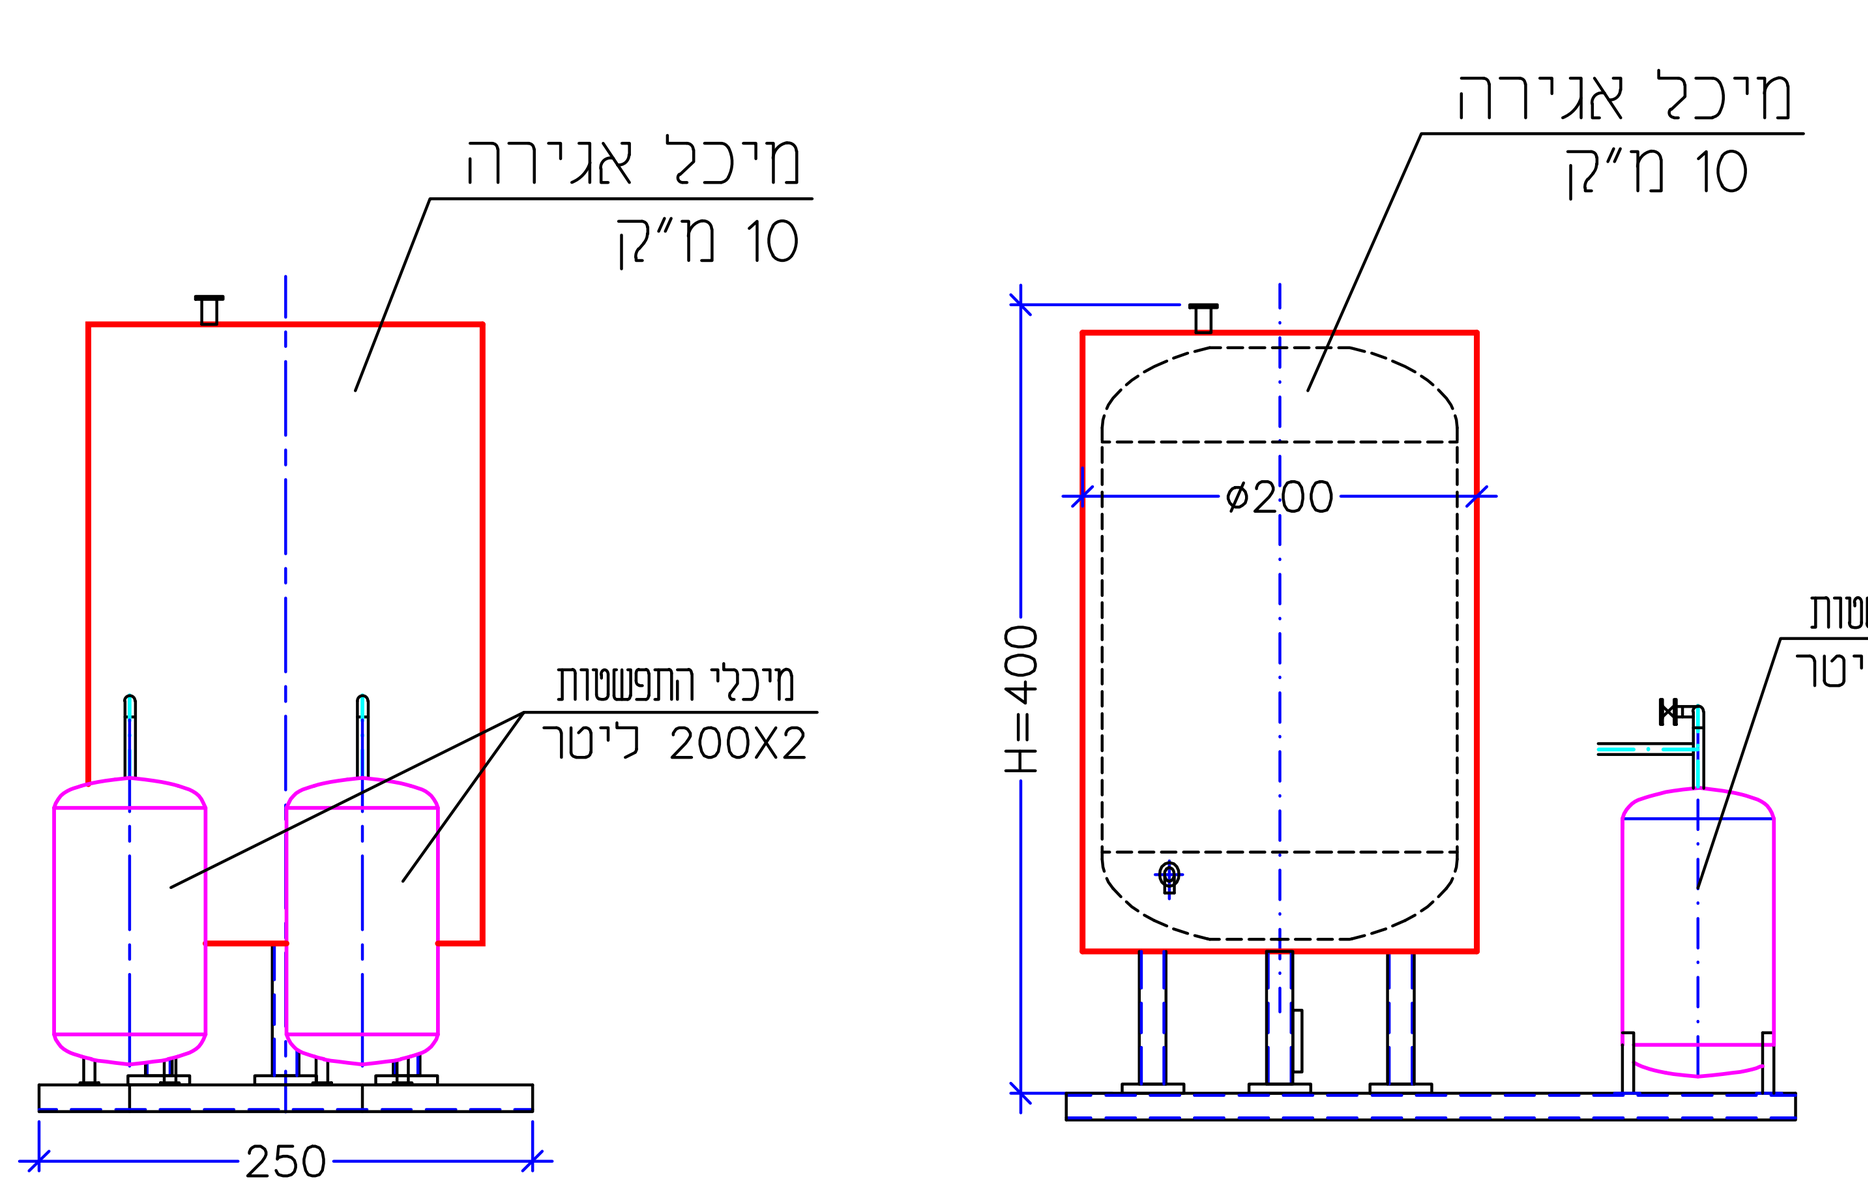

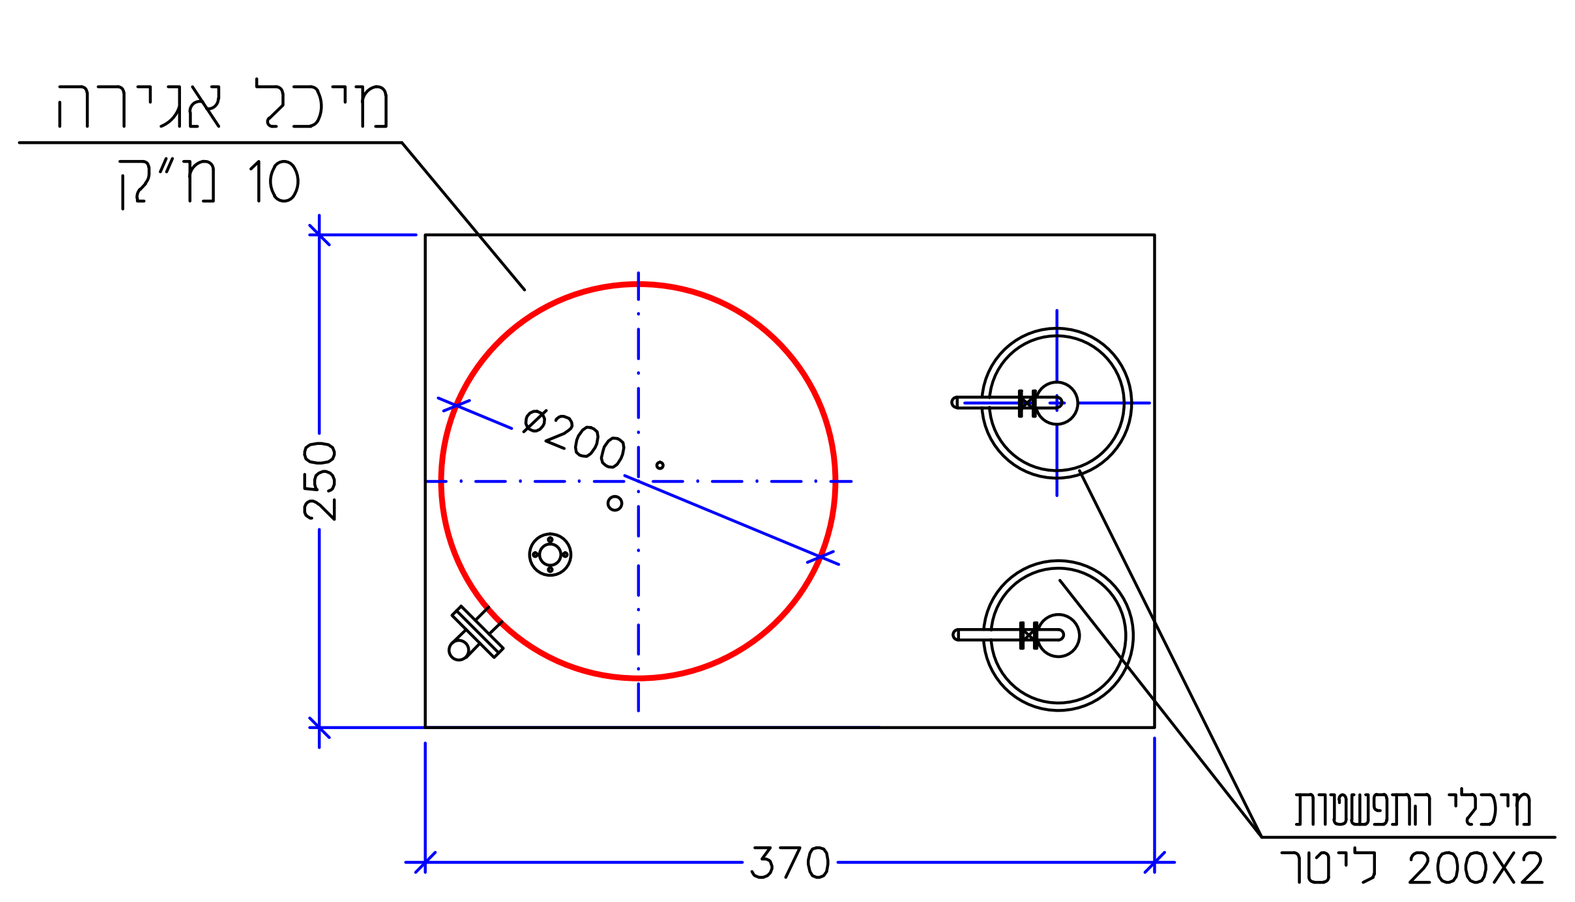

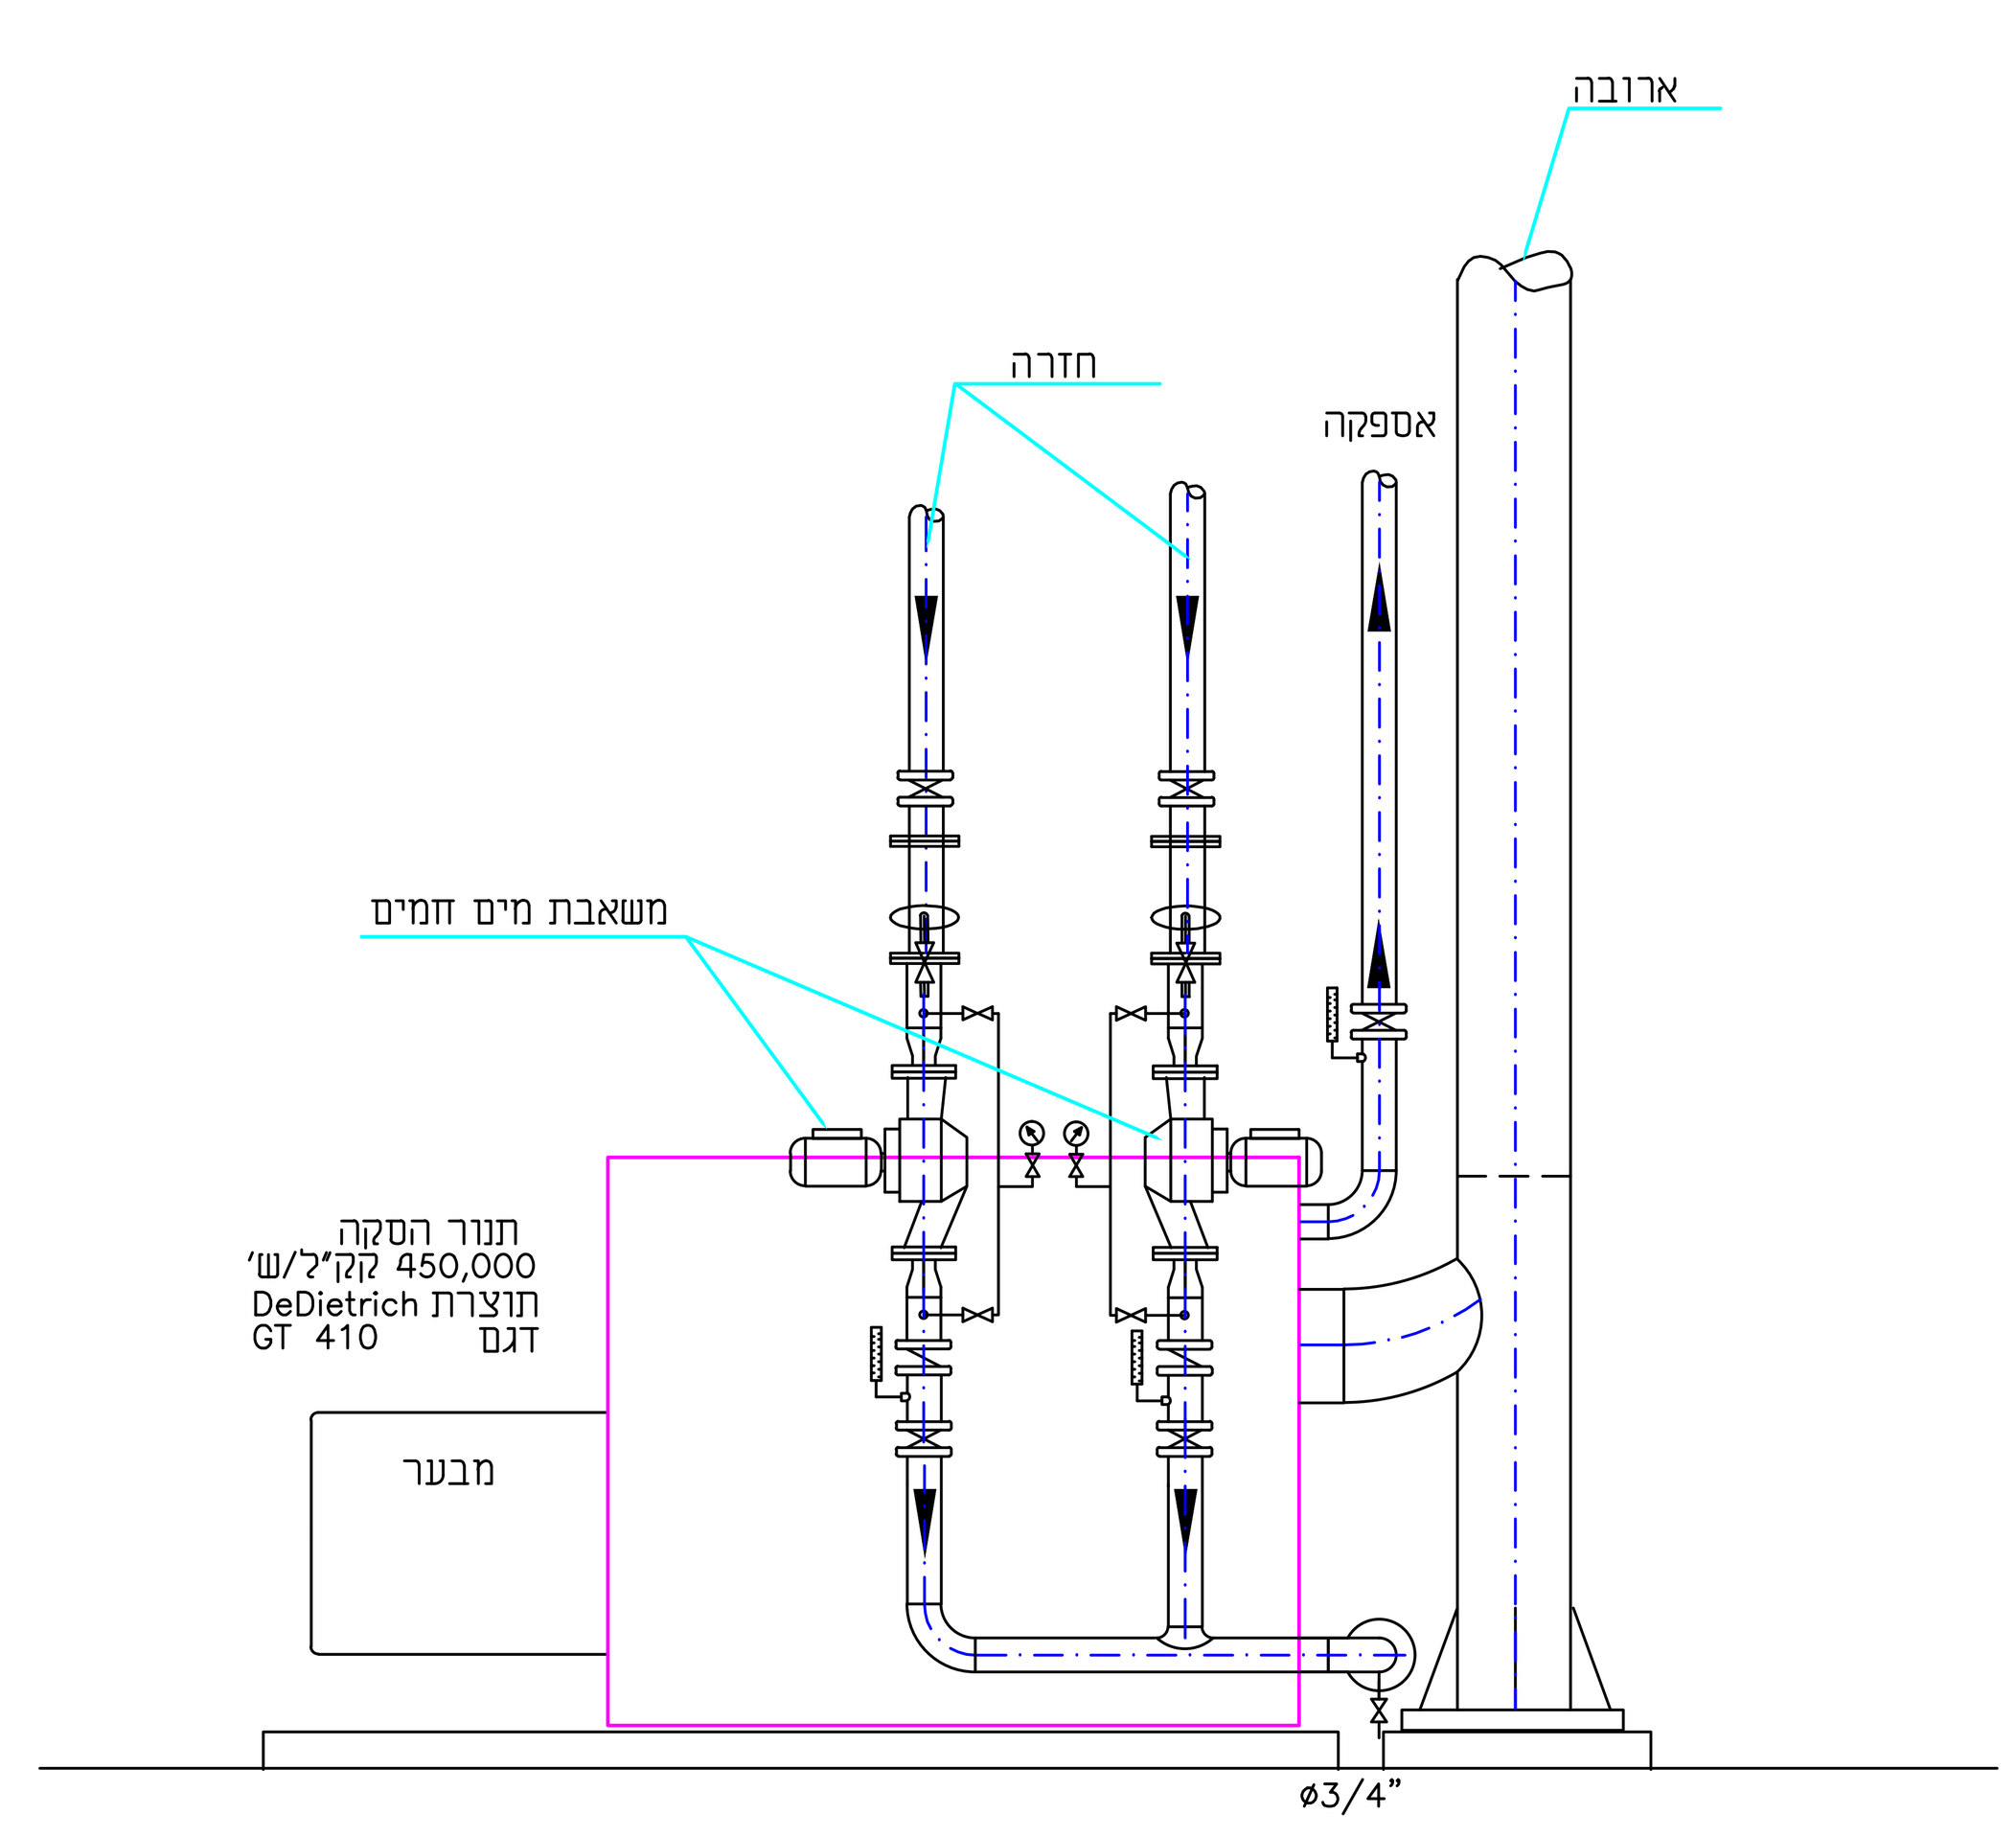

תנור הסקה עם משאבות וארובה

מס'	מהות השינוי	תאריך	חתימה

יעוד	עיון	אישור	מכרז	בצוע
תאריך			10.02.20	

הזמנה ע"י

מהדורה	אזור	מפלס	פרק	מס' תכנית	מס' עבודה
2	PR		16	6	2019.44

המקום: **באר יעקב-קאנטרי**

העבודה: **הסקה ומים חמים**

תכנית: **פרטים להסקה**

הקבלן אחראי למידות, ועליו לבקר אותן ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטיה, סתירה או אי-התאמה בטרם ימשיך בעבודתו.
אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
השימוש בתכנית זו רק בהסכמתו המפורשת של המתכנן.

ק"מ:	תאריך: 12.12.19	קובץ: 2019.44-16-pr.dwg
תכנן: טובים אילן	שרטט: אמה	בקר:

עידן
תכנון מערכות ופיקוח בע"מ
רח' לסקוב 7א', רמת-גולדה , חיפה מיקוד 34950
טלפון: 04-8341099 פקסימיליה: 04-8342680
Email: tobis1@netvision.net.il